

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СГснаб»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Визингская районная газовая служба					
37. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
39. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40А(41А; 42А; 43А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и наружных газопроводов	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
44. Электрогазосварщик	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снизить уровень локальной вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
45А(46А; 47А). Водитель автомобиля	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
48. Заведующий складом	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
Прилузская районная газовая служба					
49. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50А(51А; 52А; 53А; 54А; 55А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и наружных газопроводов	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
56. Водитель автомобиля	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
Койгородская районная газовая служба					
57. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59А(60А; 61А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и наружных газопроводов	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
62. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
Межрайонная газовая служба (Запад)					
63. Начальник службы	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
64. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и наружных газопроводов	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
66. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
68. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69А(70А; 71А; 72А). Оператор заправочных станций	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
Межрайонная газовая служба (Север)					
73. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Старший мастер	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
75А(76А; 77А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и наружных газопроводов	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
Удорская районная газовая служба					
78. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79А(80А; 81А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования и наружных газопроводов	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
82. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Контролер-кассир	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
85. Электрогазосварщик	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снизить уровень локальной вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
86. Сторож	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	

Дата составления: 26.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Степанов И.В.

(Ф.И.О.)

26.05.2021

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Энергетик, специалист ГО и ЧС

(должность)

Хомяков К.В.

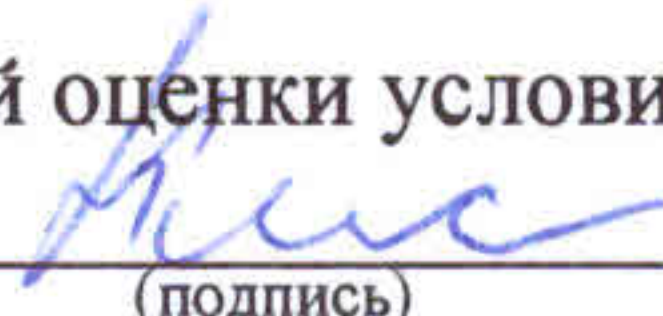
(Ф.И.О.)

26.05.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер СГНС
(должность)

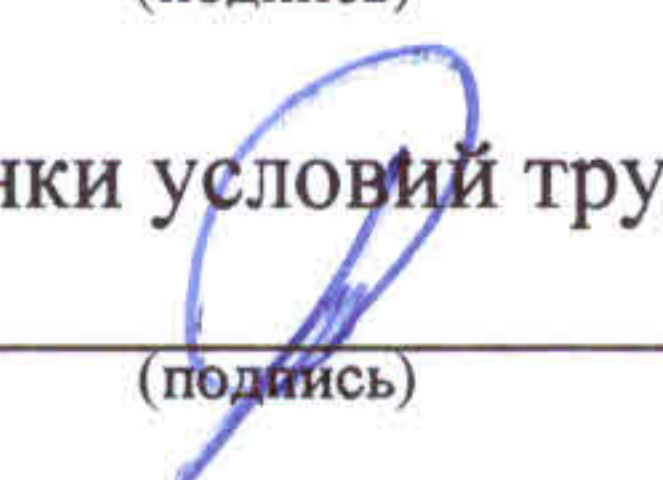

(подпись)

Колегов И.В.
(Ф.И.О.)

26.05.2021
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3151
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Байда-Суховий Виталий Дмитриевич
(Ф.И.О.)

26.05.2021
(дата)