

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СГснаб»

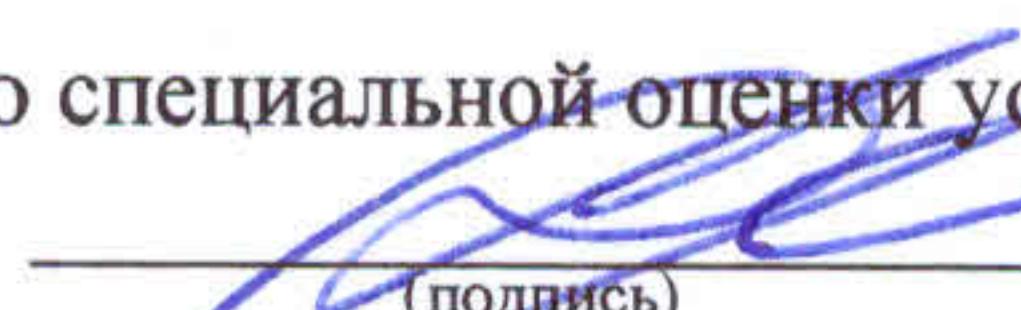
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Газонаполнительная станция					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.1. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.2. Специалист по налоговому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Главный инженер	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
3.1. Мастер наполнительного цеха	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
4. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Специалист МТС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.1. Специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Специалист МТС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Менеджер по реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.1А(7.2А). Специалист по работе с абонентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Специалист по закупкам	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
9. Ведущий специалист по работе с абонентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Инженер по промышленной и экологической безопасности	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
11. Энергетик, специалист по ГО и ЧС	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность	2021-2026	ООО «СГснаб»	
12. Инженер СГНС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Начальник автотранспортной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Медсестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16А(17А; 18А). Наполнитель баллонов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
19А(20А). Машинист	Провести технические	Снизить уровень шума	2021-	ООО «СГснаб»	

газораздаточной станции	мероприятия по снижению уровня шума		2026		
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
21А(22А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
23. Токарь	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
24. Электромонтер по ремонту электрооборудования	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	
25. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
28. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
29. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
32. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
33. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
34. Водитель автомобиля	Провести технические мероприятия по снижению уровня общей вибрации	Снизить уровень общей вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
35. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Слесарь по ремонту двигателей	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снизить уровень локальной вибрации	2021-2026	ООО «СГснаб»	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	2021-2026	ООО «СГснаб»	

Дата составления: 26.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

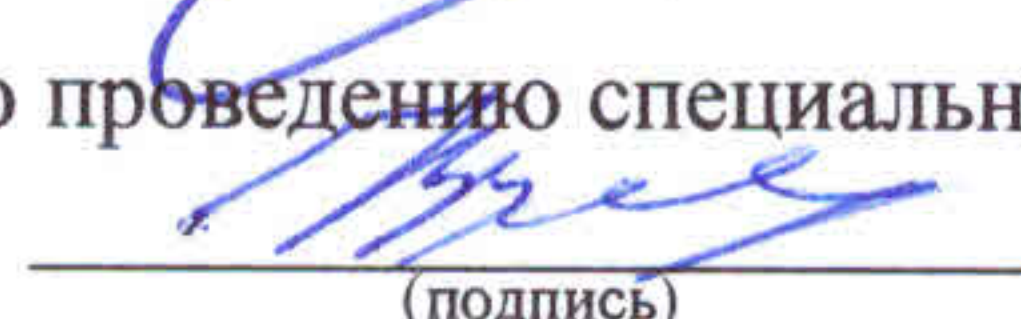

(подпись)

Степанов И.В.
(Ф.И.О.)

26.05.2021
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Энергетик, специалист ГО и ЧС
(должность)

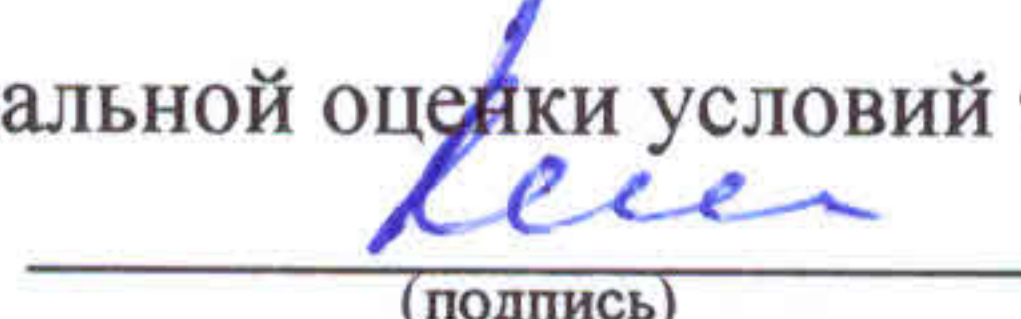

(подпись)

Хомяков К.В.
(Ф.И.О.)

26.05.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер СГНС
(должность)


(подпись)

Колегов И.В.
(Ф.И.О.)

26.05.2021
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3151
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Байда-Суховий Виталий Дмитриевич
(Ф.И.О.)

26.05.2021
(дата)